



GÖNYŰ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

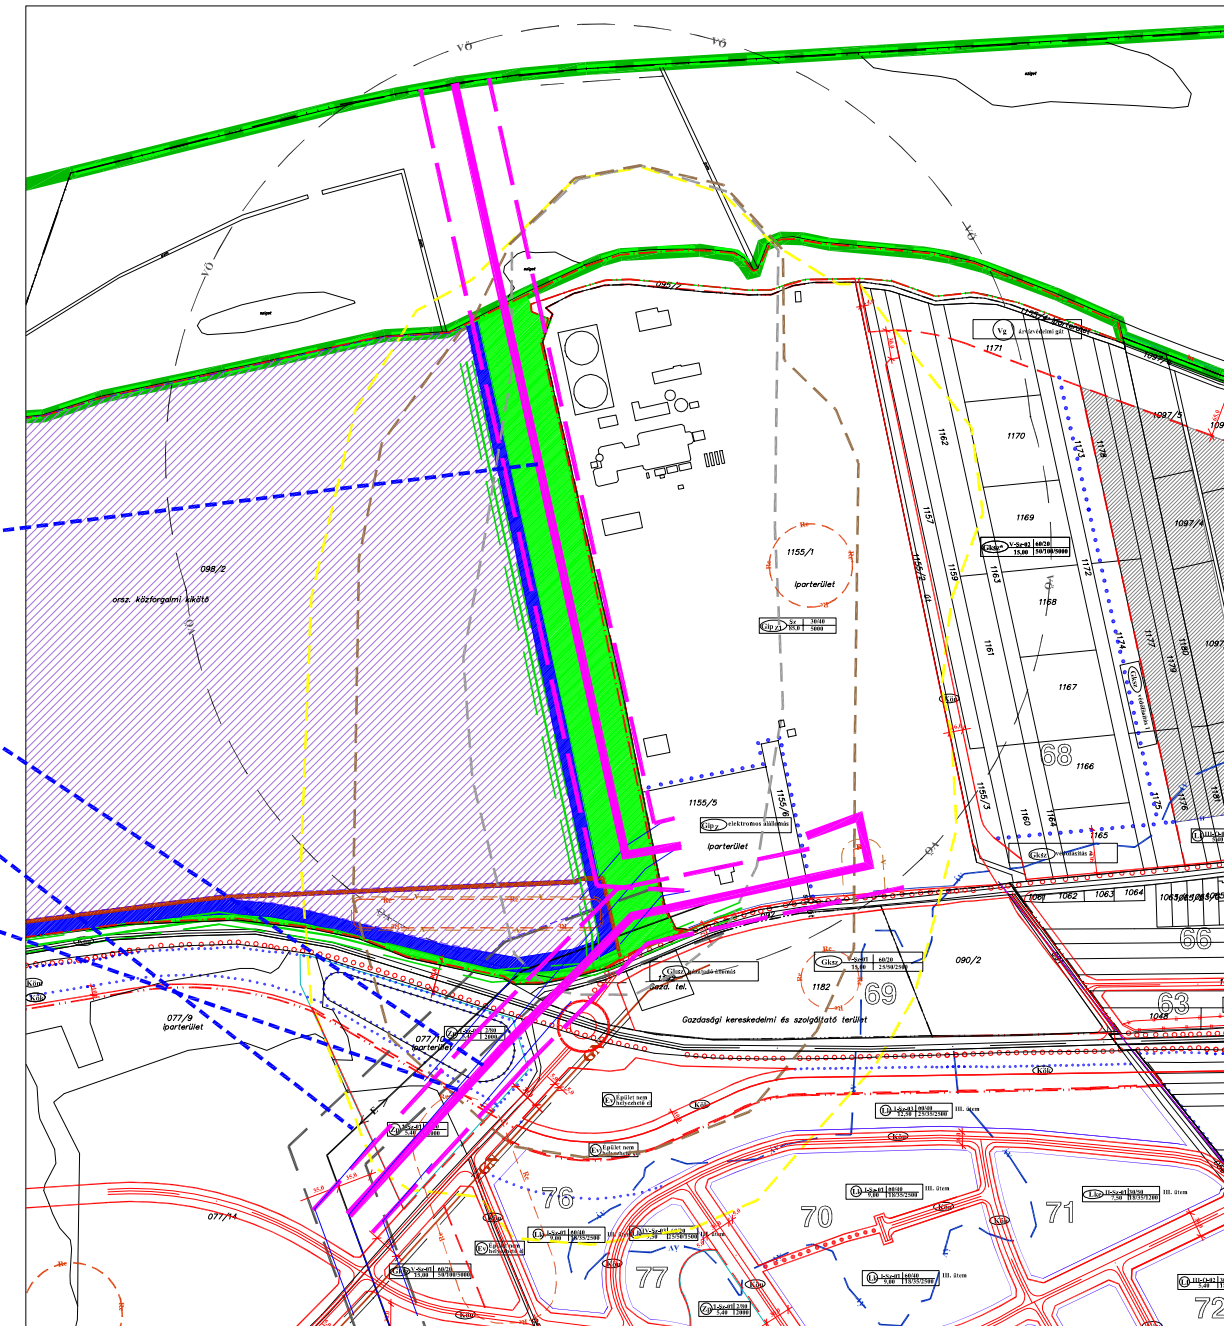

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

SZABÁLYOZÁSI TERV

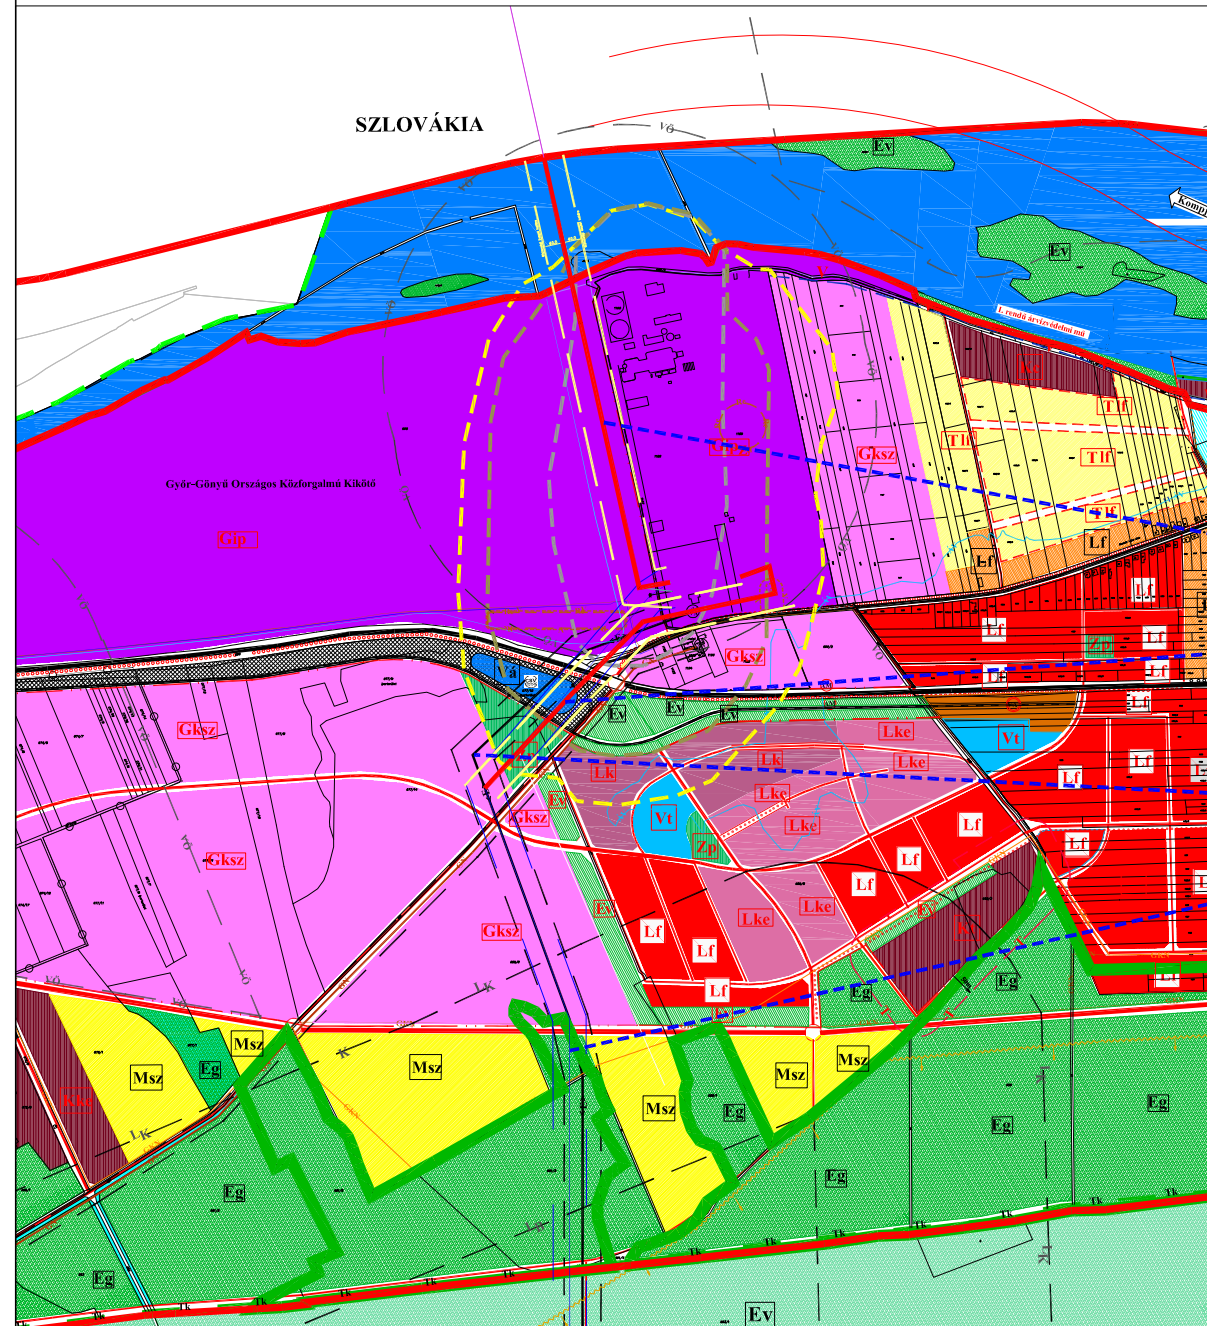

- tervezett új 400kV-os távvezeték
- meglévő 400kV-os távvezeték átépítés utáni új nyomvonala
- meglévő 400kV-os távvezeték rendezési tervek szerinti nyomvonala
- meglévő 400kV-os távvezeték pontos nyomvonala

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS

Gönyű Község Önkormányzat Képviselő-testülete a MAVIR Zrt kezdeményezésére településrendezési tervei módosítását határozta el.

A módosítás oka: Magyarország és Szlovákia határkeresztesző kapacitásának bővítéséről döntött, amelynek helyét közösen az X:267221,5, Y:556470,98 EOY koordinátájú pontban határozták meg. A kapacitás bővítésére egy 400kV-os távvezeték építenek, amely a gönyűi 400kV-os kapcsoló állomásba csatlakozik be. A hatályos településrendezési tervek tartalmazzák a meglévő, a kapcsoló állomásból kiinduló 400kV-os vezeték, de a nyomvonal az előzetes tervek szerint került feltüntetésre, s ettől kissé eltérő vonalon valósult meg. Az új vezeték állomásba történő csatlakozása miatt a meglévő vezeték kicsatlakozásának helyét meg kell változtatni, s ez magával vonzza a vezeték kilépő szakaszának új nyomvonalra helyezését is.

Az új vezeték a Duna folyót keresztezve a Győr-Gönyű Kikötő területén két tartóoszloppal kerül megépítésre. Az érintett terület a jelenlegi településrendezési tervek szerint a kikötő növénytelepítési sávja, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak: „A növénytelepítési sávban háromszintes (lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint), növényállományt kell létrehozni és fenntartani. A növényanyagot legalább 80%-ban a tájra jellemző őshonos fa és cserjefajok közül kell kiválasztani. A növénytelepítés sávja növényzettel ligetes-csoportos telepítésű legyen. A növénytelepítés sávja utakkal, közművekkel keresztezhető”, de a tervezett vezeték teljes hosszában érinti a kikötő és az erőmű közötti sávot.

Az állomásból kilépő átépített vezetékszakasz a meglévőhöz képest 0-25m közötti távolsággal tér el, sem a vezeték, sem a biztonsági övezete lakóterületet nem érint, a beépítésre szánt területek közül csak gazdasági terület fölött vezet át.

A módosítás célja: Az új vezetékszakaszok feltüntetése, a meglévő vezeték nyomvonalának pontosítása, a szükséges korlátozások rögzítése, az előírások módosítása annak érdekében a vezeték megépíthető legyen.

A módosítás hatásai: Az elkészült környezeti hatástanulmány szerint a vezeték környezeti hatásai nem jelentősek, a rendezési tervekre ezek nincsenek kihatással.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

<p>REGIOPLAN</p> <p>Megrendelő neve: Gönyű Község Önkormányzata</p> <p>Munka neve: Gönyű község településrendezési terv módosítás</p> <p>Munkaszám: Rp.I.241-9</p>		<p>Környezet- és Településtervező KFT. 9022. Győr, Újkapu u. 13. Tel./Fax: 96/311-304, 529-751 e-mail: regioplan@regioplan.hu</p>
<p>Felelős településtervező: Pekkerné Szabó Piroska TT1-08-0073</p> <p>Felelős közlekedéstervező: Réder Tibor Tk08-0133</p>	<p>Felelős közelműtervező: Ferenczi Huba TK-08-0253</p> <p>Felelős földművelési és tájrendezési tervező: Pekkerné Szabó Piroska Tk-08-0073</p>	<p>Településrendezés társtervező: Pekkerné Szabó Piroska Tk-08-0073</p> <p>Dátum: 2017.07.</p>
<p>A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült</p>		